


Schaltbilder für gesteuerte Anlagen

- Anlage 6 zur TAB 2007 -

1. Anschluss von Wärmepumpen

Zum Stromkreisverteiler
Allgemeinverbrauch mit
Steuerung Wärmepumpe

Zum Stromkreisverteiler
Wärmepumpe mit Zusatzheizung
≤ 80 A
(getrennte Messung)

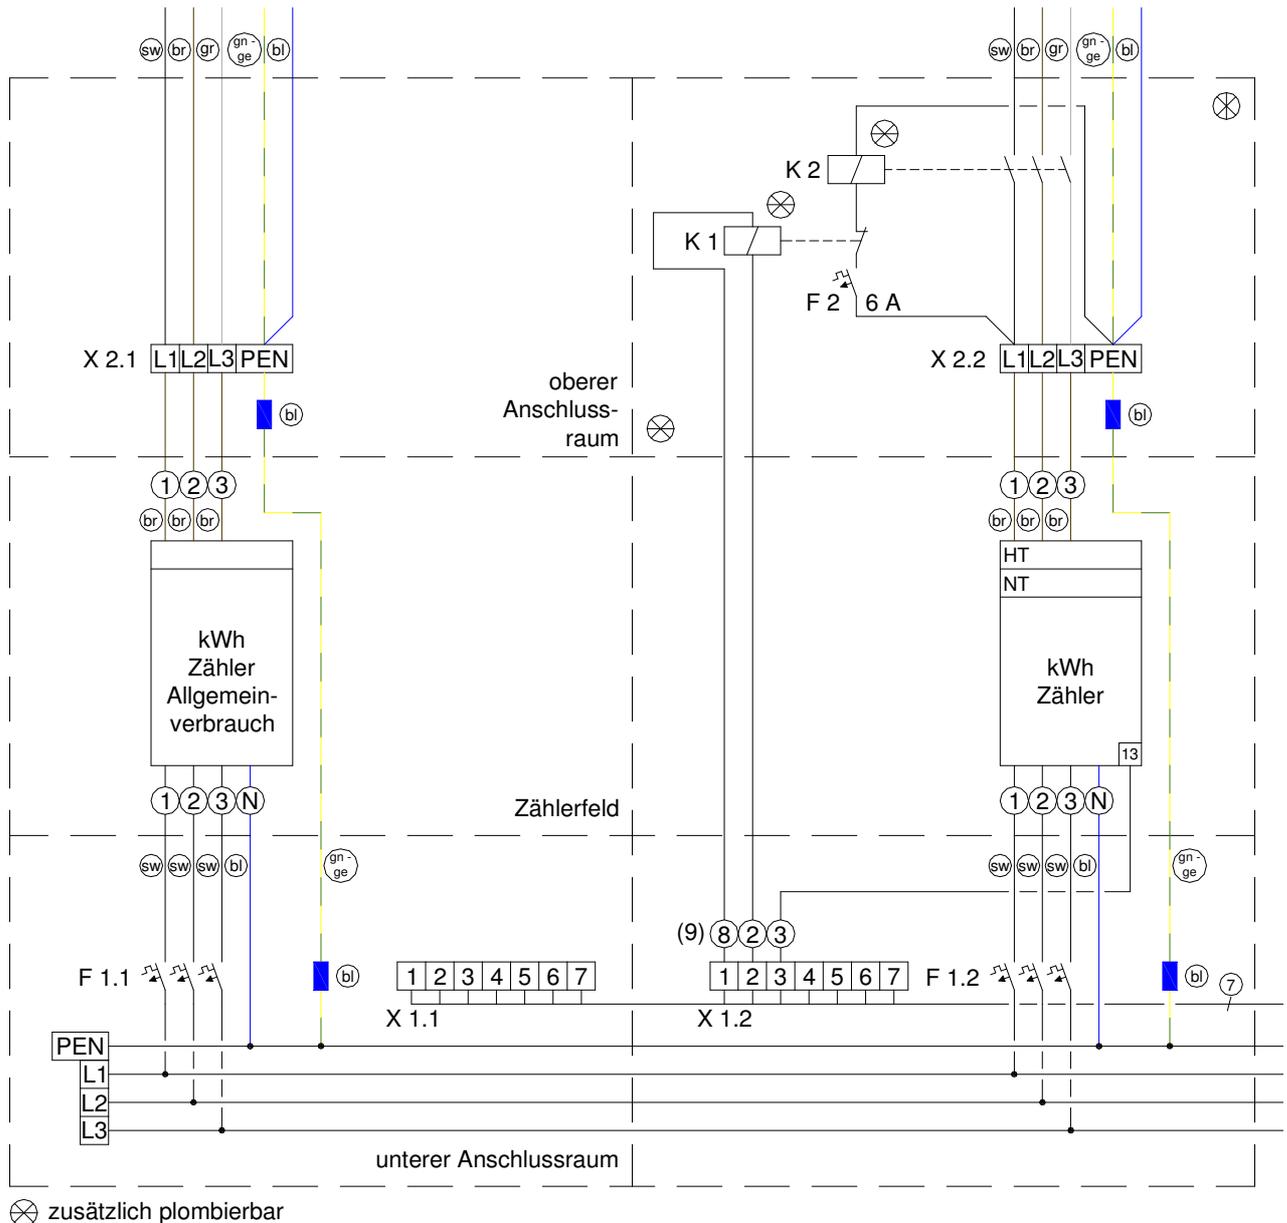

⊗ zusätzlich plombierbar


Legende:

F1 Überstrom-Schutzeinrichtung (Hauptstromkreis)
F2 Überstrom-Schutzeinrichtung (Steuerstromkreis)
K1 Steuerrelais

X1 7-polige Steuerleitungsklemme
X2 Hauptleitungsabzweigklemme
K2 Freigabeschütz – Wärmepumpe

Schaltbilder für gesteuerte Anlagen - Anlage 6 zur TAB 2007 -

2. Anschluss von Speicherheizgeräten und Warmwasserbereiter

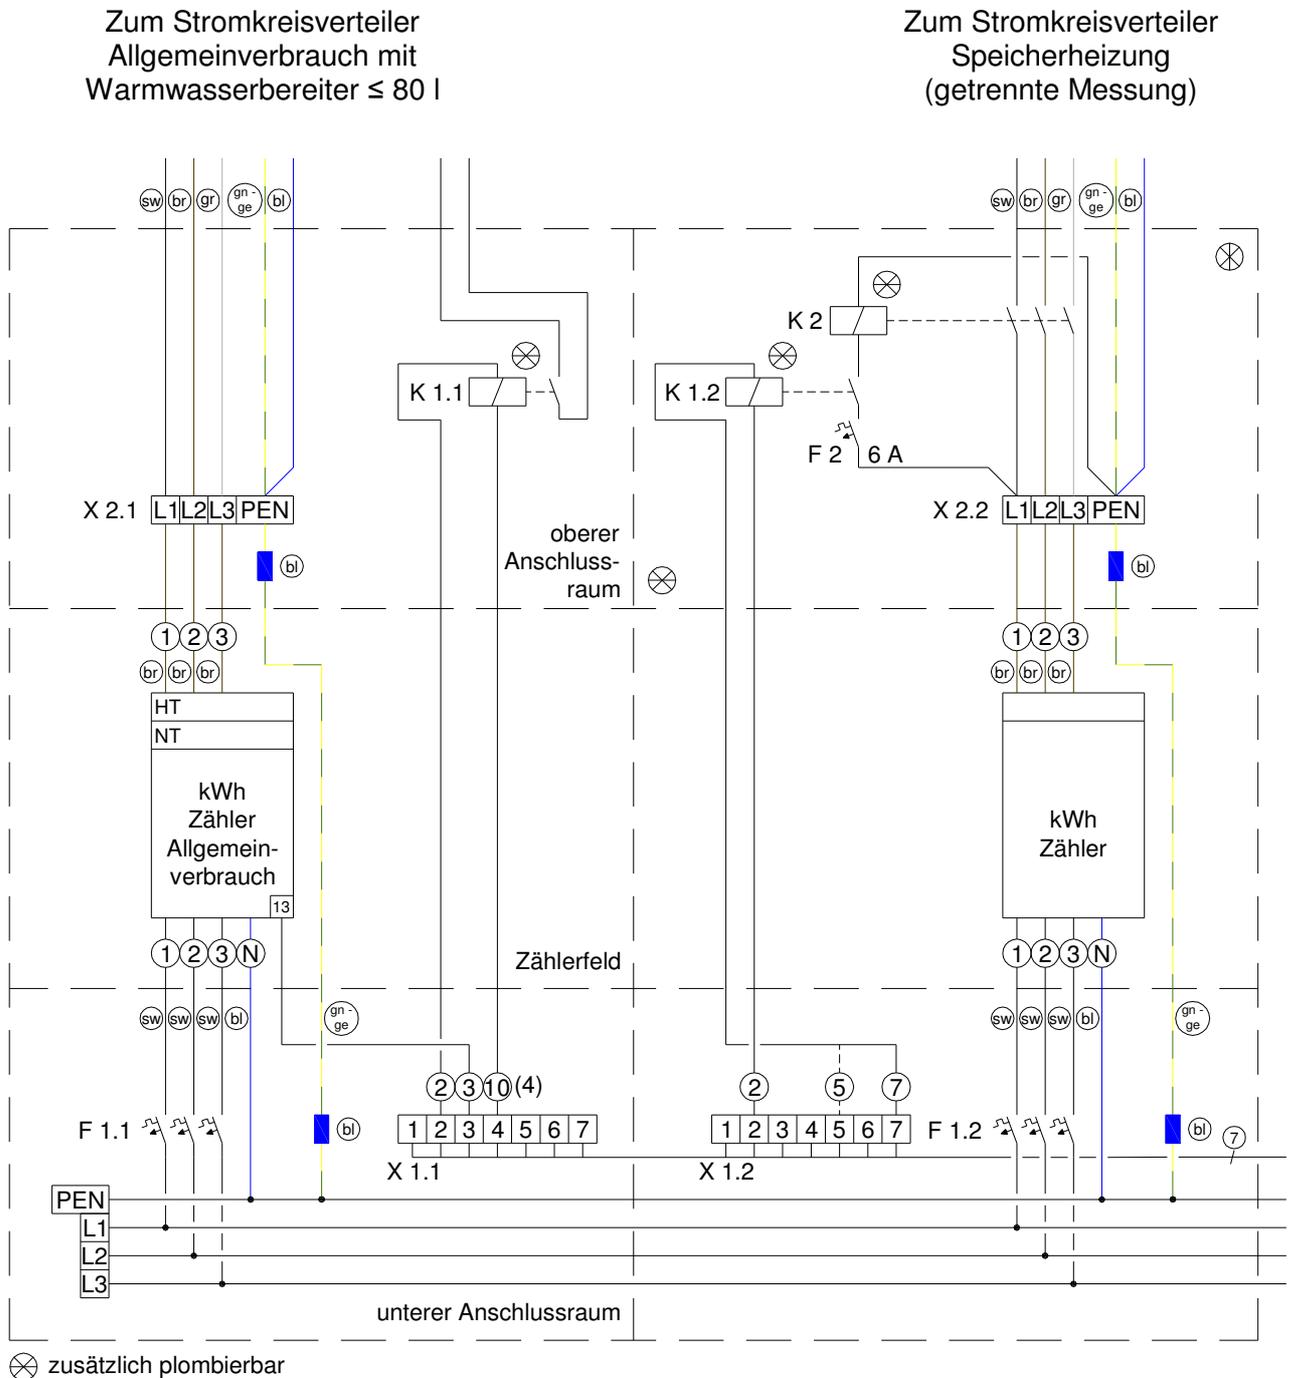

Legende:

F1 Überstrom-Schutzeinrichtung (Hauptstromkreis)
F2 Überstrom-Schutzeinrichtung (Steuerstromkreis)
K1 Steuerrelais

X1 7-polige Steuerleitungsklemme
X2 Hauptleitungsabzweigklemme
K2 Freigabeschütz – Speicherheizung


Schaltbilder für gesteuerte Anlagen

- Anlage 6 zur TAB 2007 -

3. Verdrahtung des Tarifsteuergerätes (TSG)

 oberer Anschlussraum

Zählerfeld

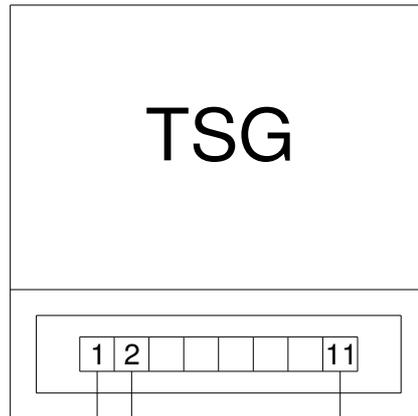

unterer Anschlussraum

